



A = Dimensiones de baterías según modelo y fabricante, (Ver hoja 4.5).

PLANTA

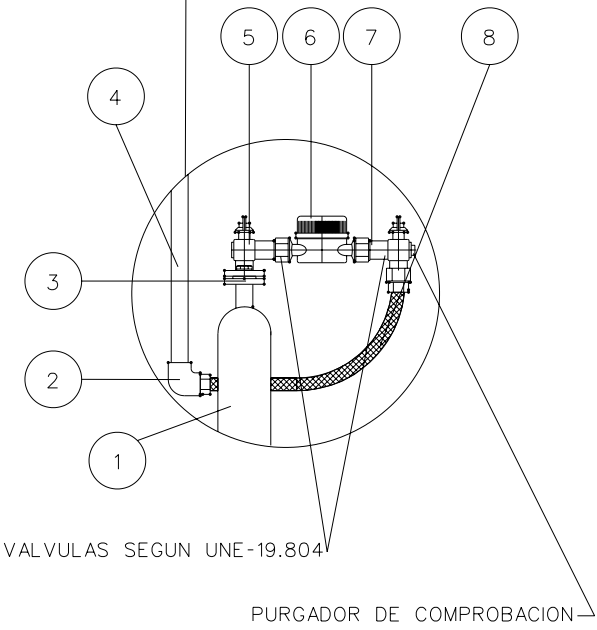

- LOS CUARTOS DE CONTADORES DEBERAN IR PROVISTOS DE:
- 1-SUMIDERO PARA LA EVACUACION DE AGUAS.
  - 2-PUERTA APERTURA HACIA EL EXTERIOR CON REJILLA DE VENTILACION Y CERRADURA UNIVERSAL.
  - 3-PUNTO DE ILUMINACION ARTIFICIAL MINIMO 100 LUX A 1M. DEL SUELO
  - 4-TOMA DE CORRIENTE DE 10A CON TOMA DE TIERRA A 1.30M DEL SUELO.
  - 5-PREINSTALACION DE TELELECTURAS (VER HOJA DE INSTRUCCION ADJUNTA)

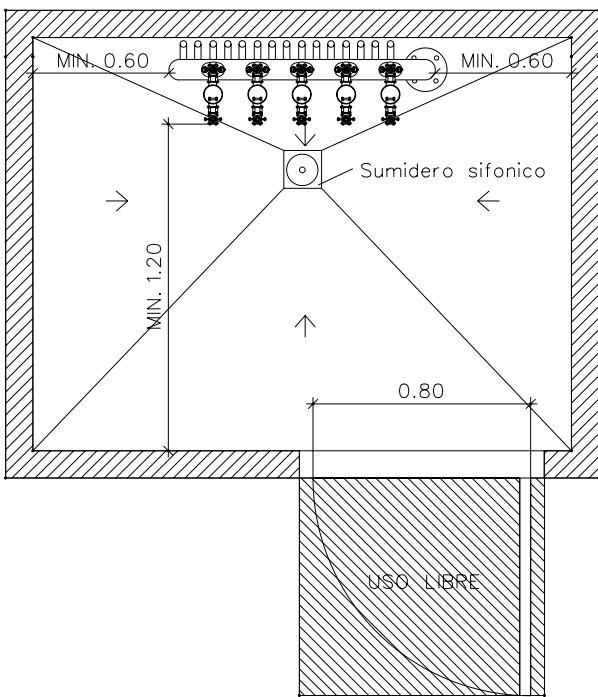

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA  
CUARTO PARA CONTADORES

ESCALA: S/E  
HOJA: 4.1  
REVISION: 0

Fecha: AGO.03  
Dibujado: J.M.B.R  
Revisado: J.D.N